

DEPARTEMENT DE L'ESSONNE

—
IGNY
—

Commune d'IGNY

Schéma directeur d'assainissement

—
Zonage d'assainissement

Eaux pluviales


—
zone de limitation du ruissellement
(débit de fuite= 0,7 l/s/ha pour une pluie de 50 ans)

—
zone de maîtrise de la pollution

Indice	Date	Nom	Vérifié	Modification
1	16/05/2012	PLL	MT	Origine
Numéro de plan : 002				
Echelle : 1/4000				
Numéro de projet : 11NME028				
Chef de projet : MT				

SAFEQE
Société d'Assainissement
AGENCE DE MELUN

444 avenue du Général Leclerc
77190 Dammarie-les-Lys
Tél : 01 60 56 62 50
Fax : 01 60 37 63 82

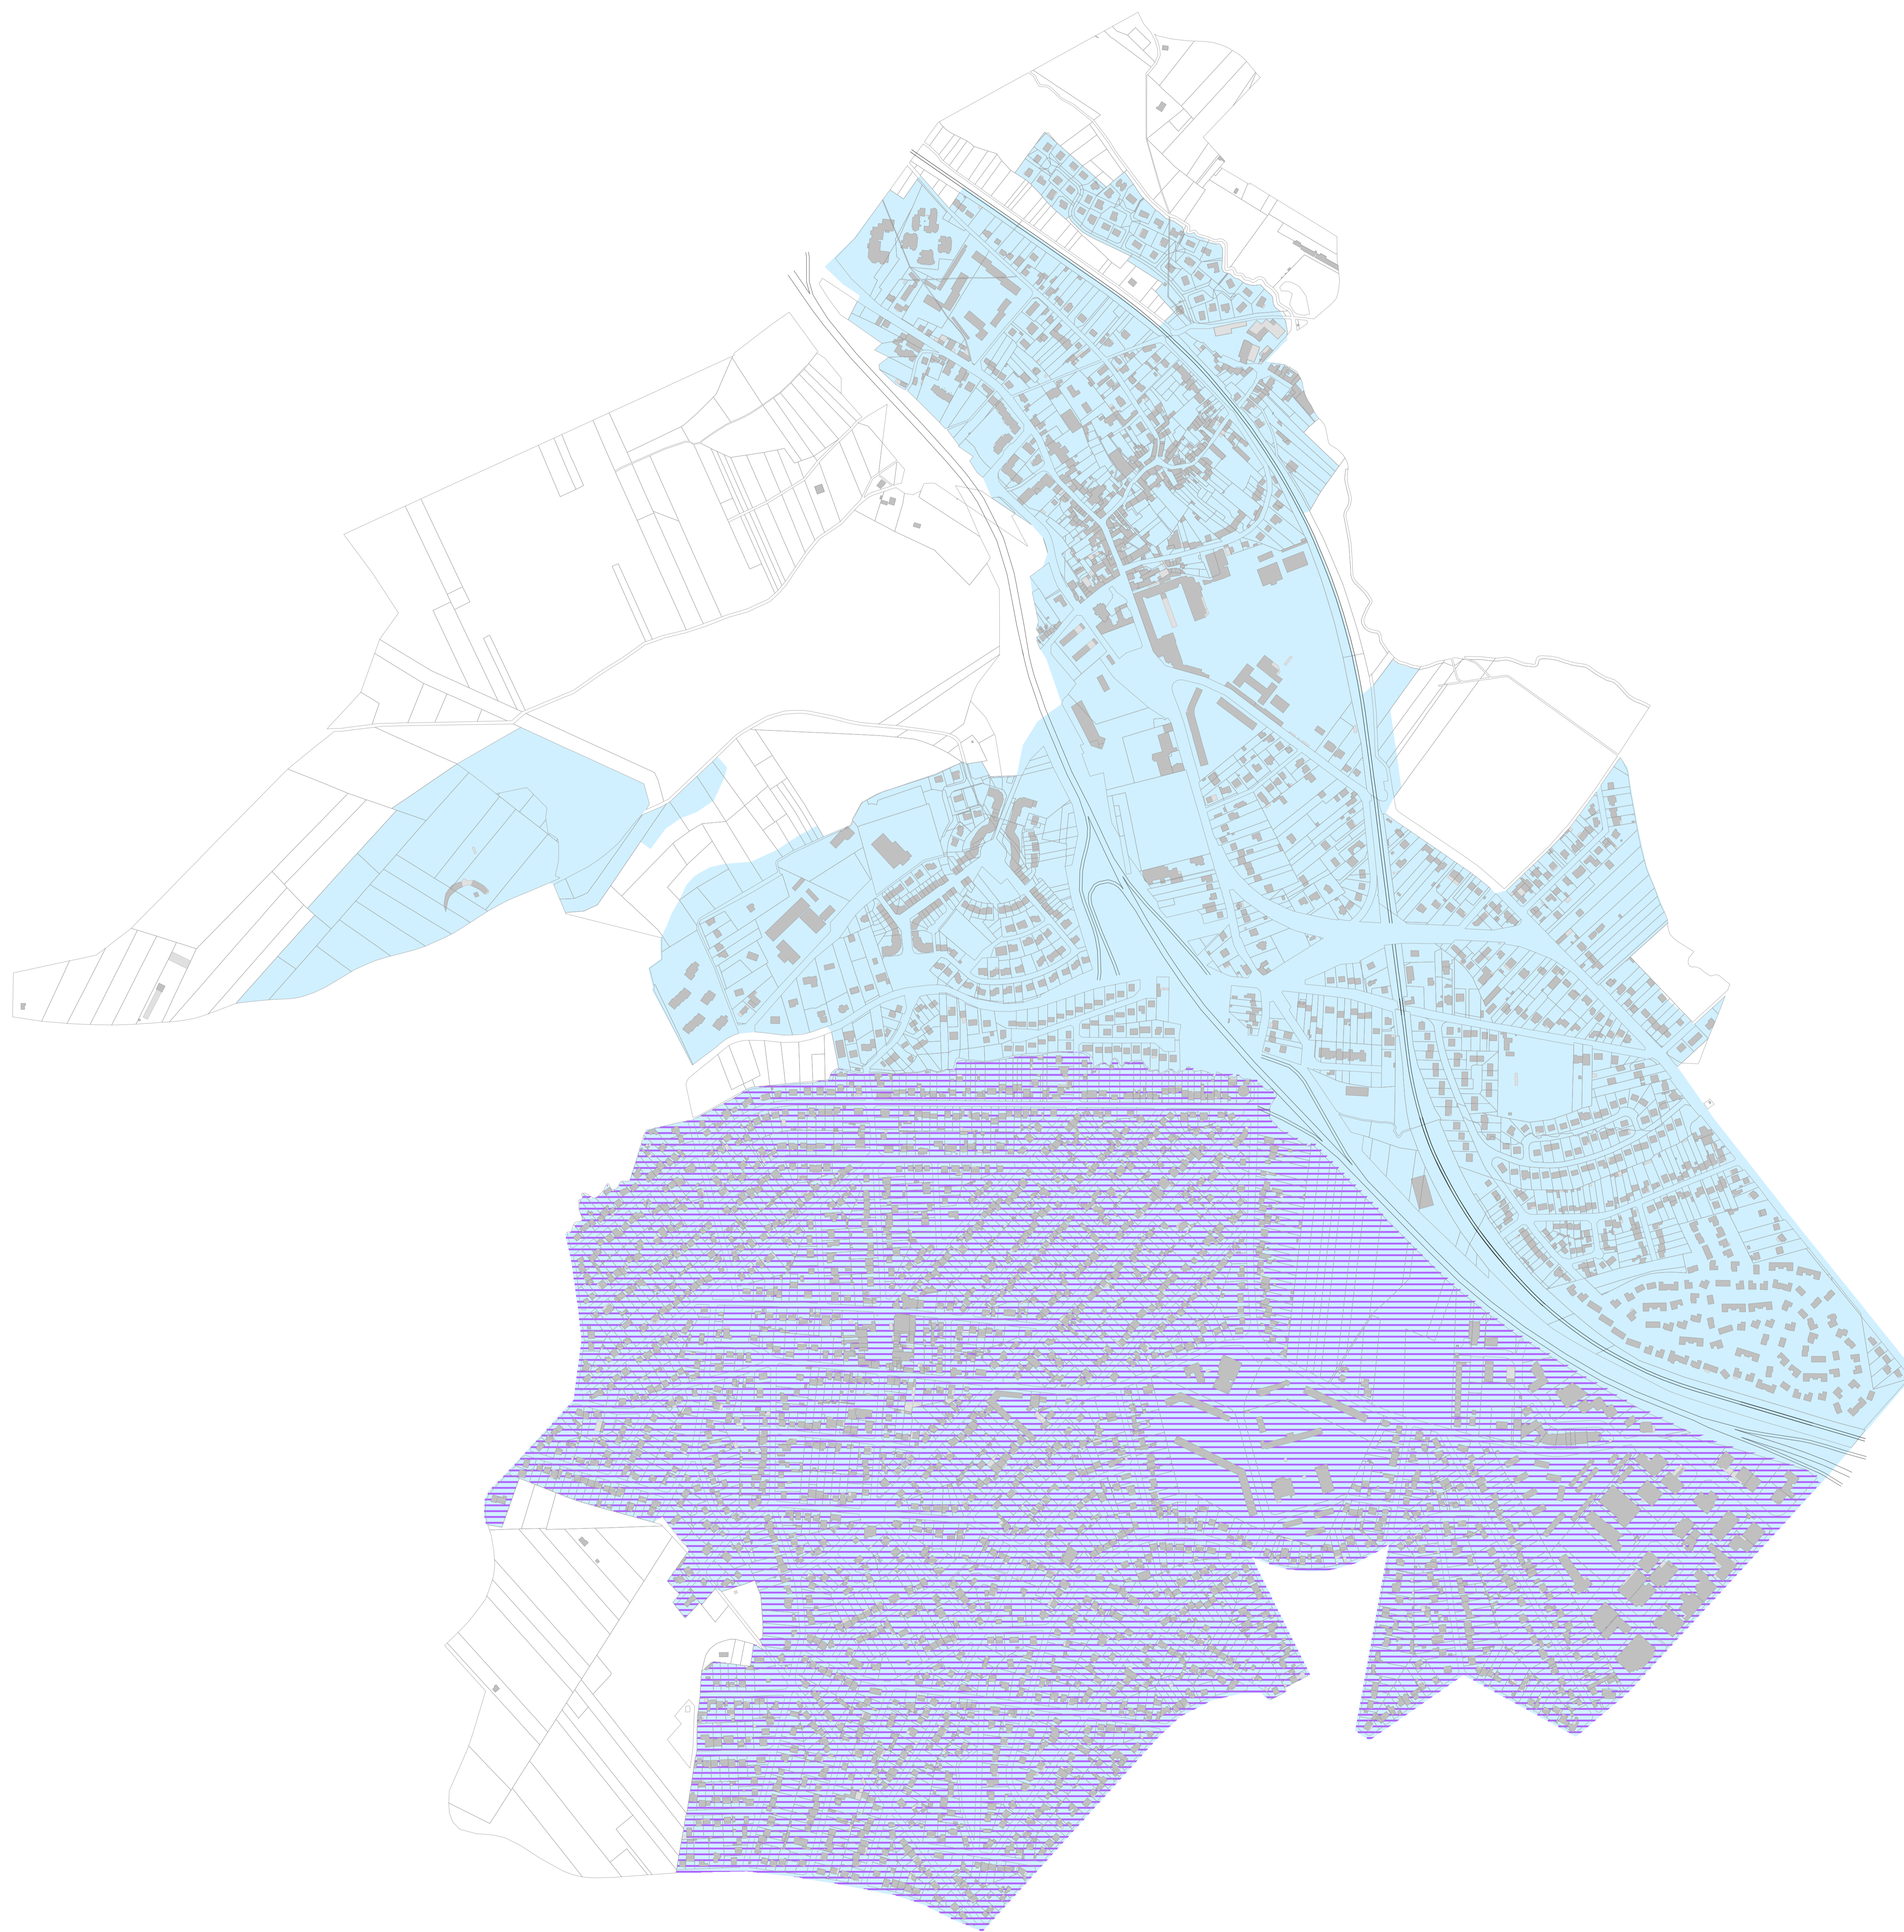

P:\Projet_11NME028_Igny\11NME028_ZonageEauxPluviales\11NME028_ZonageEauxPluviales.dwg